



Vand

- Ændring af VA-godkendelsesordningen
 - Tillæg 10 til BR 95 og tillæg til BR-S 98
- Kun VA-godkendelse af produkter der indgår i drikkevandsystemet

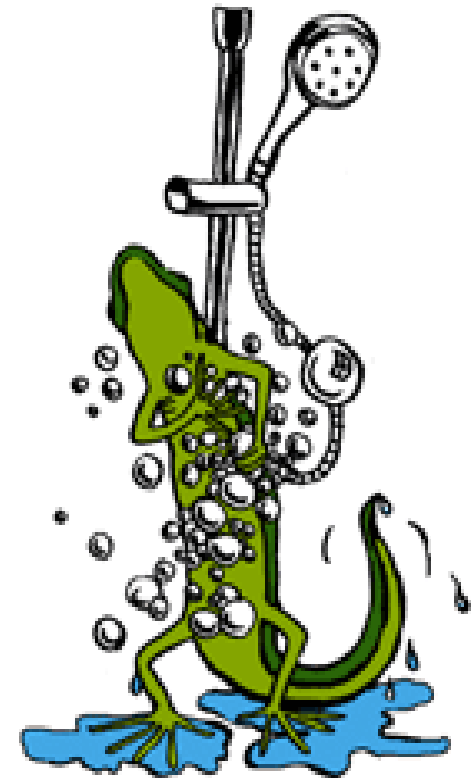


Koldt vand

- Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i fysisk, kemisk og bakteriologisk henseende opfylde de krav der fremgår af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21 september 2001 om vandkvalitet og kontrol med vandforsyningsanlæg

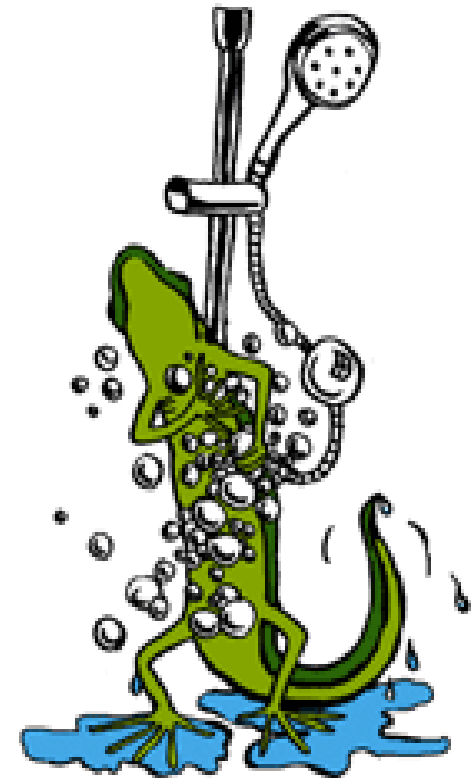

Varmt vand

- Vandinstallationerne skal udformes så de kan fungerer med mindst mulig risiko for bakterievækst
- Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyn til varmtvandstapstedernes antal og brug kunne yde en tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en temperatur, der passer til formålet
- En passende varmtvandstemperatur skal være til stede uden besværende ventetid

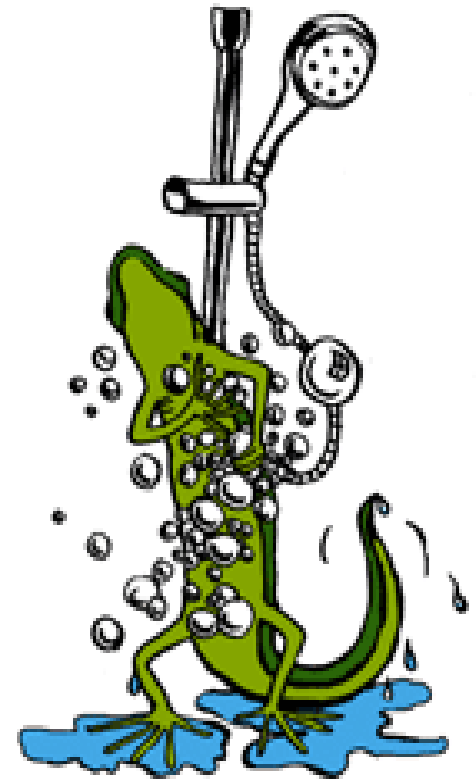

- Som Miljøstyrelsen læser bygningsreglementets tillæg 10 er der ikke længere krav til, at materialer og produkter til brug i varmtvandsinstallationer skal være VA-godkendte. Derfor er det også muligt at montere ikke VA-godkendte UV- eller blødgøringsfiltere i varmtvandssystemer.